


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
 COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
 SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
 SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

Furação passante no raio de furação 305 mm , rosca métrica, furo de 22 mm.
 No raio de furação acima os 6 furos estão dispostos espaçados de 60°

MATERIAL DO FLANGE ADAPTADOR: SAE 1045 GALVANIZADO

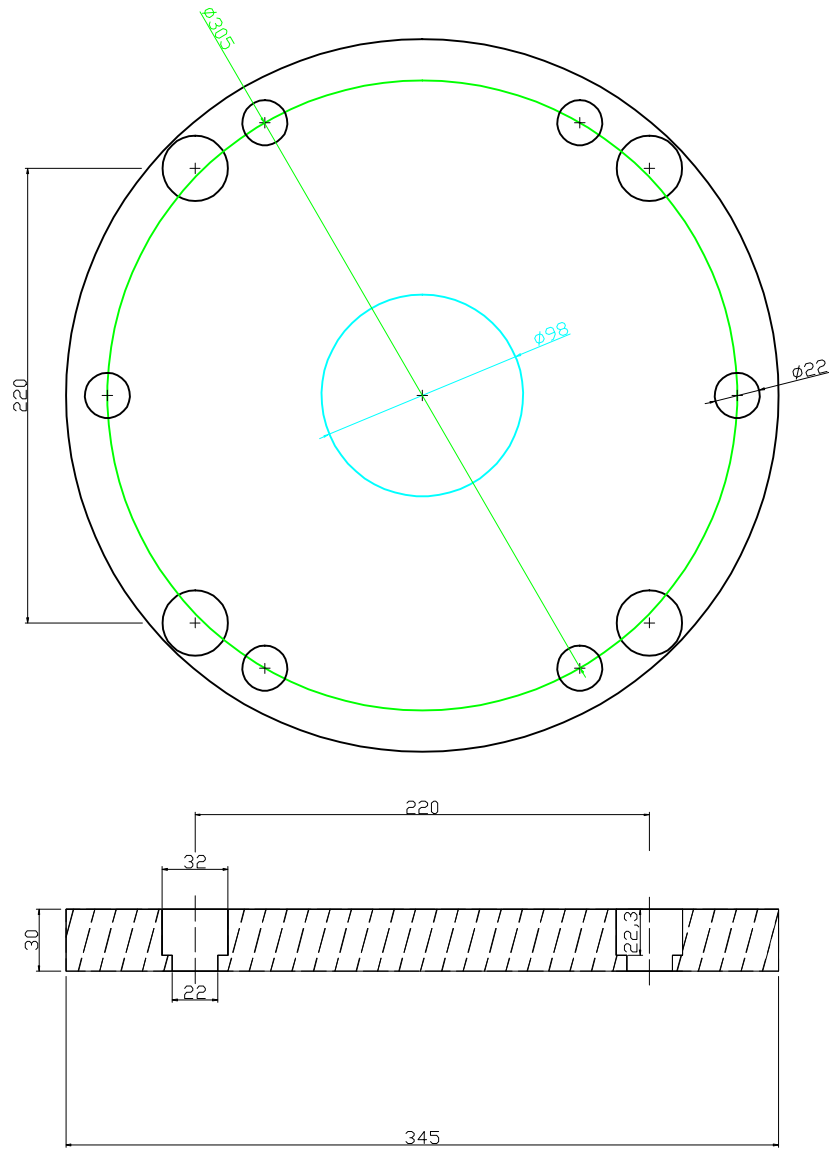

EMISSÃO CESAN		DATAS:		 COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	
PROJETADO:					
DESENHADO: André Iuri		15/08/23		MUNICÍPIO: Vila Velha ETA VALE ESPERANÇA	
VERIFICADO:				Flange de adaptação – Cilindro Pneumático (MATERIAL SAE 1045 GALVANIZADO). Cotas informadas em milímetros.	
DIVISÃO D-DME:				ESCALA: S/ ESCALA	
GERÊNCIA D-GES:				FOLHA: 01 / 01	
				N° CESAN:	
				REV. 0	