


QUADRO DE CARGAS – QGBT
SEM ESCALA

QUADRO DE CARGAS – QDC VESTIÁRIO/COZINHA
SEM ESCALA

QUADRO DE CARGAS – CCM RESERVATÓRIO ELEVADO
SEM ESCALA

QUADRO DE CARGAS – UTR
SEM ESCALA

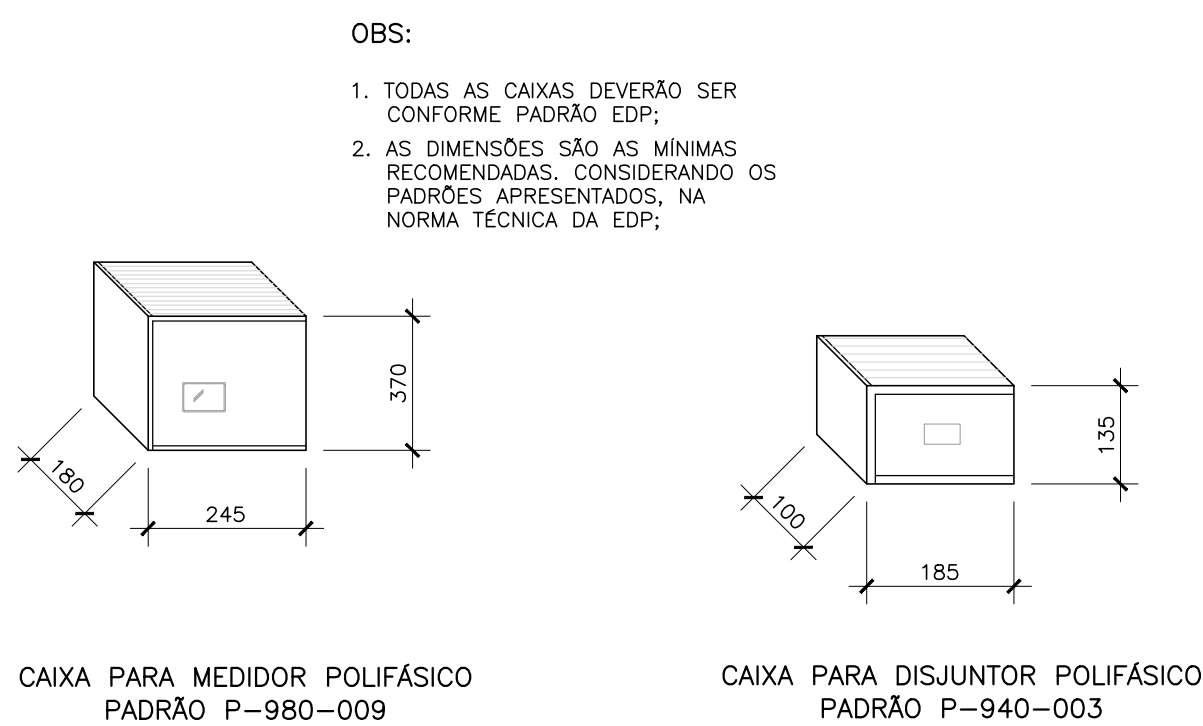

DETALHE 2: CAIXAS DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR GERAL
S/ESCALA

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QTDE	UN.
1	CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX 16mm² (FORNECIDO PELA EDP ESELSA)	VARIÁVEL	m
2	CABO UNIPOLAR RÍGIDO 16mm² ISOLAÇÃO EM PVC (70°C)~750V. (REF.:PRYSMAN OU EQUIVALENTE)	24	m
3	SAPATILHA (92x56)mm	1	pç
4	OLHAL DE AÇO GALVANIZADO M16	1	pç
5	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16x150mm	1	pç
6	ALÇA PREFORMADA (FORNECIDO PELA EDP)	1	pç
7	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS) Ø5/8"x2400mm (REF.:MON-702, MONTAL)	1	pç
8	CONECTOR APROPRIADO (FORNECIDO PELA EDP)	3	pç
9	CONDUTOR DE COBRE NÚ 16mm² (REF.:MON-201, MONTAL)	6	m
10	CABEÇOTE PVC RÍGIDO 1.1/2"	1	pç
11	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2"	3	m
12	POSTE DUPL0 T DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, PADRÃO EDP ESELSA, 7m/100 daN	1	pç
13	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, 63A, CURVA C	1	pç
14	ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO M16	1	pç



DETALHE 1: LIGAÇÃO DO MEDIDOR E DISJUNTOR GERAL
SEM ESCALA

[illegible]

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.