




									CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	CENTRO DE DOCUMENTOS	
										RECEBIDO: ____ / ____ / ____	
										Nº DOC.: _____ ASS.: _____	
										APROVAÇÃO CESAN:	
									CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:	ASS.: _____ MATR.: _____	
										UNID.: _____ DATA: _____	
										ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CENSADEIRA DAS SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.	
NÚMEROS	TÍTULOS	O Nº	GANEM LOCAL	EMISSÃO INICIAL DISCRIMINAÇÃO	MAIRA DES.	- DIV.	- GER.	MAI/19 DATA			
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA		REVISÃO									

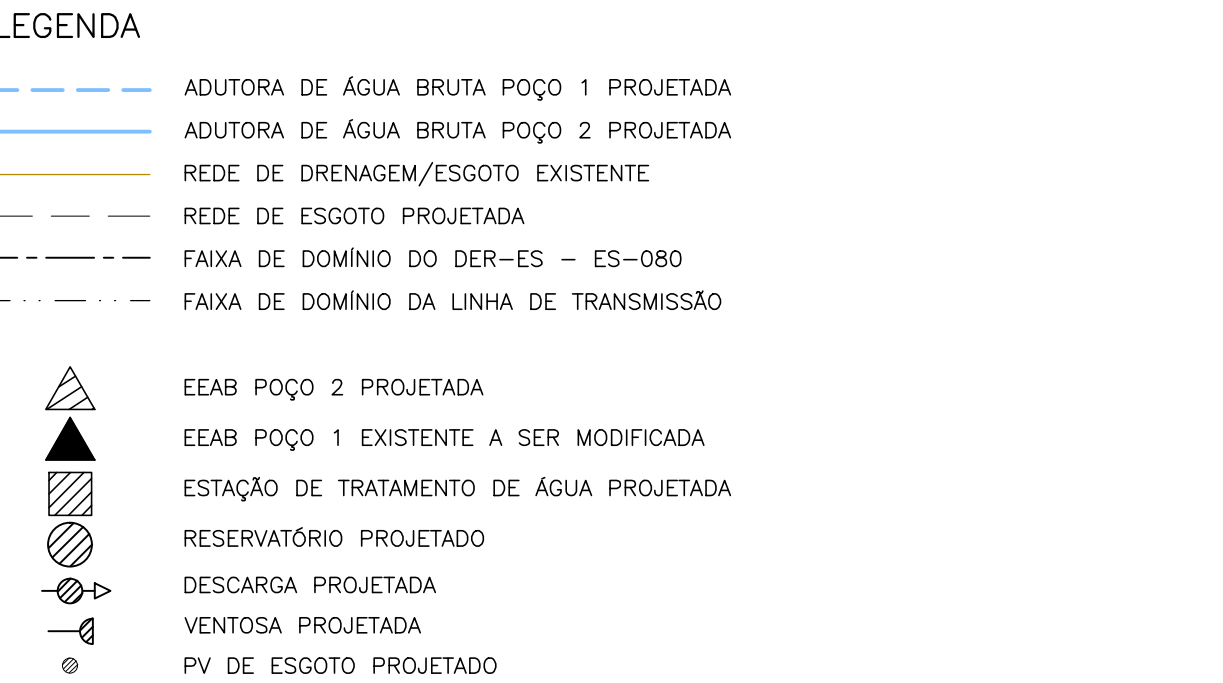

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIÂMETRO	QUANTIDADE	UNIDADE
TUBOS					
01	TUBO PONTO E BOLSA CLASSE K9 L=6,00m	F*F	80	55.81	M
CONEXÕES					
02	CURVA 45° COM BOLSAS JE	F*F	80	03	PÇ

2. A LISTA DE MATERIAIS DA ADUTORA NÃO INCLUI OS MATERIAIS APRESENTADOS NO DETALHE DA INTERLIGAÇÕES COM A EAB DO POÇO 1 E COM A ETA.
3. NÃO FOI CONSIDERADO NENHUM TIPO DE PERDA NOS QUANTITATIVOS.
4. TODAS OS MATERIAIS DEVERÃO VIR COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS.
5. TODAS AS CONEXÕES DA ADUTORA DEVERÃO SER ANCORADAS.
6. PARA PROJETO DA EAB DO POÇO 1, VER DESENHO C-056-003-20-5-XX-0001.
7. PARA PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, VER DESENHOS C-056-003-40-5-XX-0001 A C-056-003-40-5-XX-0010.
8. PARA PROJETO DO RESERVATÓRIO PROJETADO, VER DESENHOS C-056-003-70-5-XX-0001 C-056-003-70-5-XX-0002.
9. PARA PROJETO DA EAB DO POÇO 2, VER DESENHO C-056-003-20-5-XX-0002.
10. A REDE DE ESGOTO DE BARRA DE MANGARÁ ESTÁ PROJETADA NO DESENHO A-056-003-94-5-XX-0001.
11. CONSIDERANDO O SENTIDO DO FLUXO, AS ADUTORES DEVERÃO ESTAR LOCALADAS NO LADO ESQUERDA NA RUA SÃO JOÃO BATISTA E DO LADO DIRETO NA RUA DO POSTO DE SAÚDE.

RESUMO DAS DEFLEXÕES				HORIZONTAIS E VERTICAIS			
ID	ESTACA	COORDENADAS		CONEXÃO	DIÂMETRO (mm)	P (mca)	POSIÇÃO
		X	Y				
01	00+12,32	349 118	7 772 765	C45	80	60,40	HORIZONTAL
02	00+17,43	349 115	7 772 768	C45	80	60,37	HORIZONTAL
03	02+09,39	349 111	7 772 800	C45	80	59,20	HORIZONTAL